
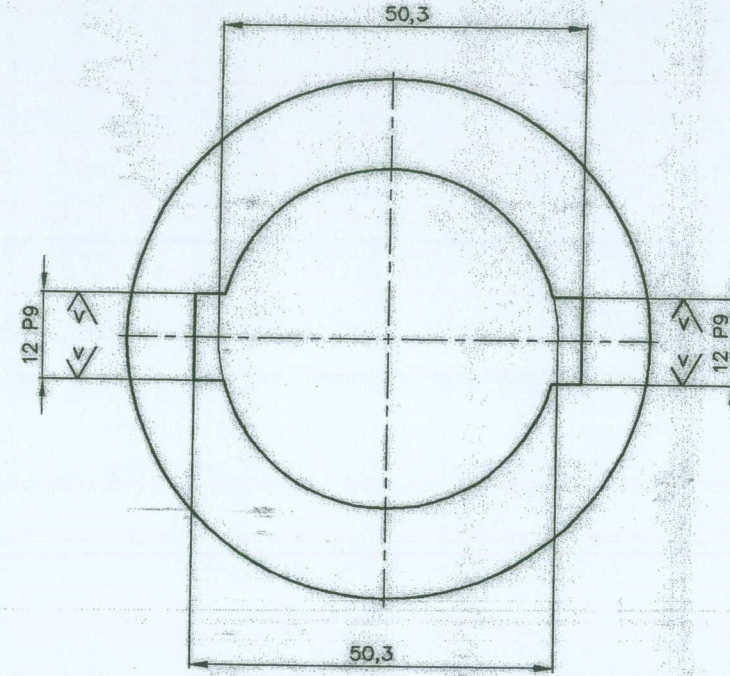


TOLERANS		
SİMGESİ	ARALIĞI	
ø47 H11	+0.160	0
12 P9	-0.018	-0.061

Z/ [ V ]

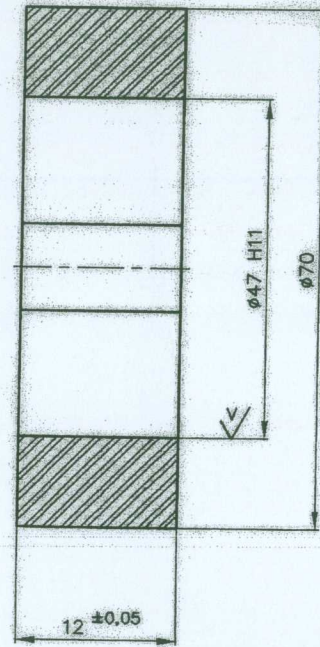

10-02-2026

KULLANILAN POMPALAR	
TIP	POMPA
FNE2Y	65.400
	80.400
FNE3Y	100.400

NOT: -İşleme esnasında keskin köşelere 0.5x45° pah kırılacak.

YÜZEY İŞLEME İŞARETLERİ	
DIN ISO 1302	Eski DIN 3141:2 Serisi
○	
X/ = 12.5/	
Y/ = 6.3/	
Z/ = 3.2/	
V/ = 1.6/	
W/ = 0.8/	

INDIS	D.TAL.NO	TARİH	KONST.	YAPAN	KONTROL	Belirtilmeyen ölçü, şekil ve konum toleranslarında TSN uygulanacaktır.	ÖLÇEK:	P.D.	K.B.	Revizyon
							%	EEO	A3	
							MALZEME:			
							Ç.1050			
							EBAT:			AGIRLIK(KG)
							TASLAK NO:			Ham Net
							İSİM :			
							EXPPELLER TANZİM BURCU			
							RESİM NO :			YAPRAK
							016.628.47			Nr. Ad.
							ERESİM NO :			1 1



TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.  
ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI

M.ADI: FNE 65.400  
SANTRİFÜJ POMPA

G.ADI: -